


Carta delle Fragilità

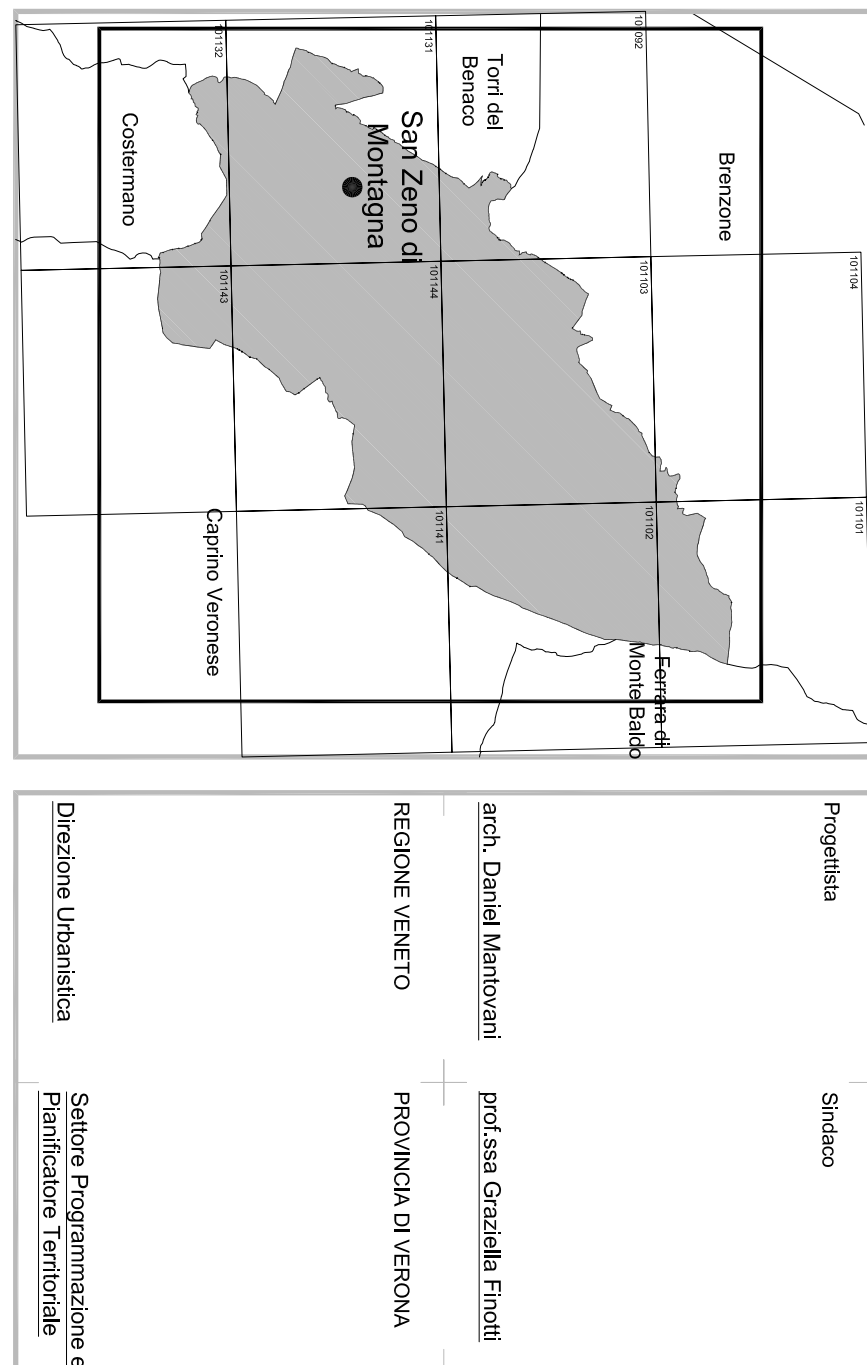

PROGETTAZIONE
arch. Daniel Mariniemi

CONSULENZE PREALISTICHE
Andrés Mariniemi - *Valutazione Ambiental* Strategia
Carlos Allet - *Valles Agromontes* e *Vivica*
Valutaciones y Estudios de Impacto Ambiental
Felix Brändt - *Grupo Constructor y Comerciante* y *Arrendatario*

giugno 2012

giugno 2012

Alcorno	3
Scala	1:10.000

LEGENDA	N.T.
---------	------

Confine Comunale

Compatibilità geologica a fini edificatori art. 11

Area Idonee

Aree idonee a condizione

Rocce intensamente fratturate

2

Arre a deflusso difficilissimo

3 Caratteristiche geotecniche scadenti e possibile sprofondamento carsico per spessore dei depositi inferiori ad un metro

4 Terreni con possibile scarso deflusso delle acque

5 Pendenza compresa tra 15° e 30°

6 Rocce intensamente fratturate e a pendenza compresa tra 15° e 30°

7
Zone di possibile sprofondamento carsico con pendenza compresa tra 15° e 30°

8 Sedimenti limo argillosi con spessore maggiore di 3 metri e circolazione d'acqua sotterranea

Are non idonee

Art. 13
Aree soggette a dissesto idrogeologico

Aree di frana


Atte e disagio iconico o denuncio cinematografico e altre soggettive a dilavamento diffuso

Aree soggette a sprofondamento carsico

Elementi di tutela

Siti a rischio archeologico

Corso d'acqua / Zone di Tutela
art. 41 L.R. 11/2004

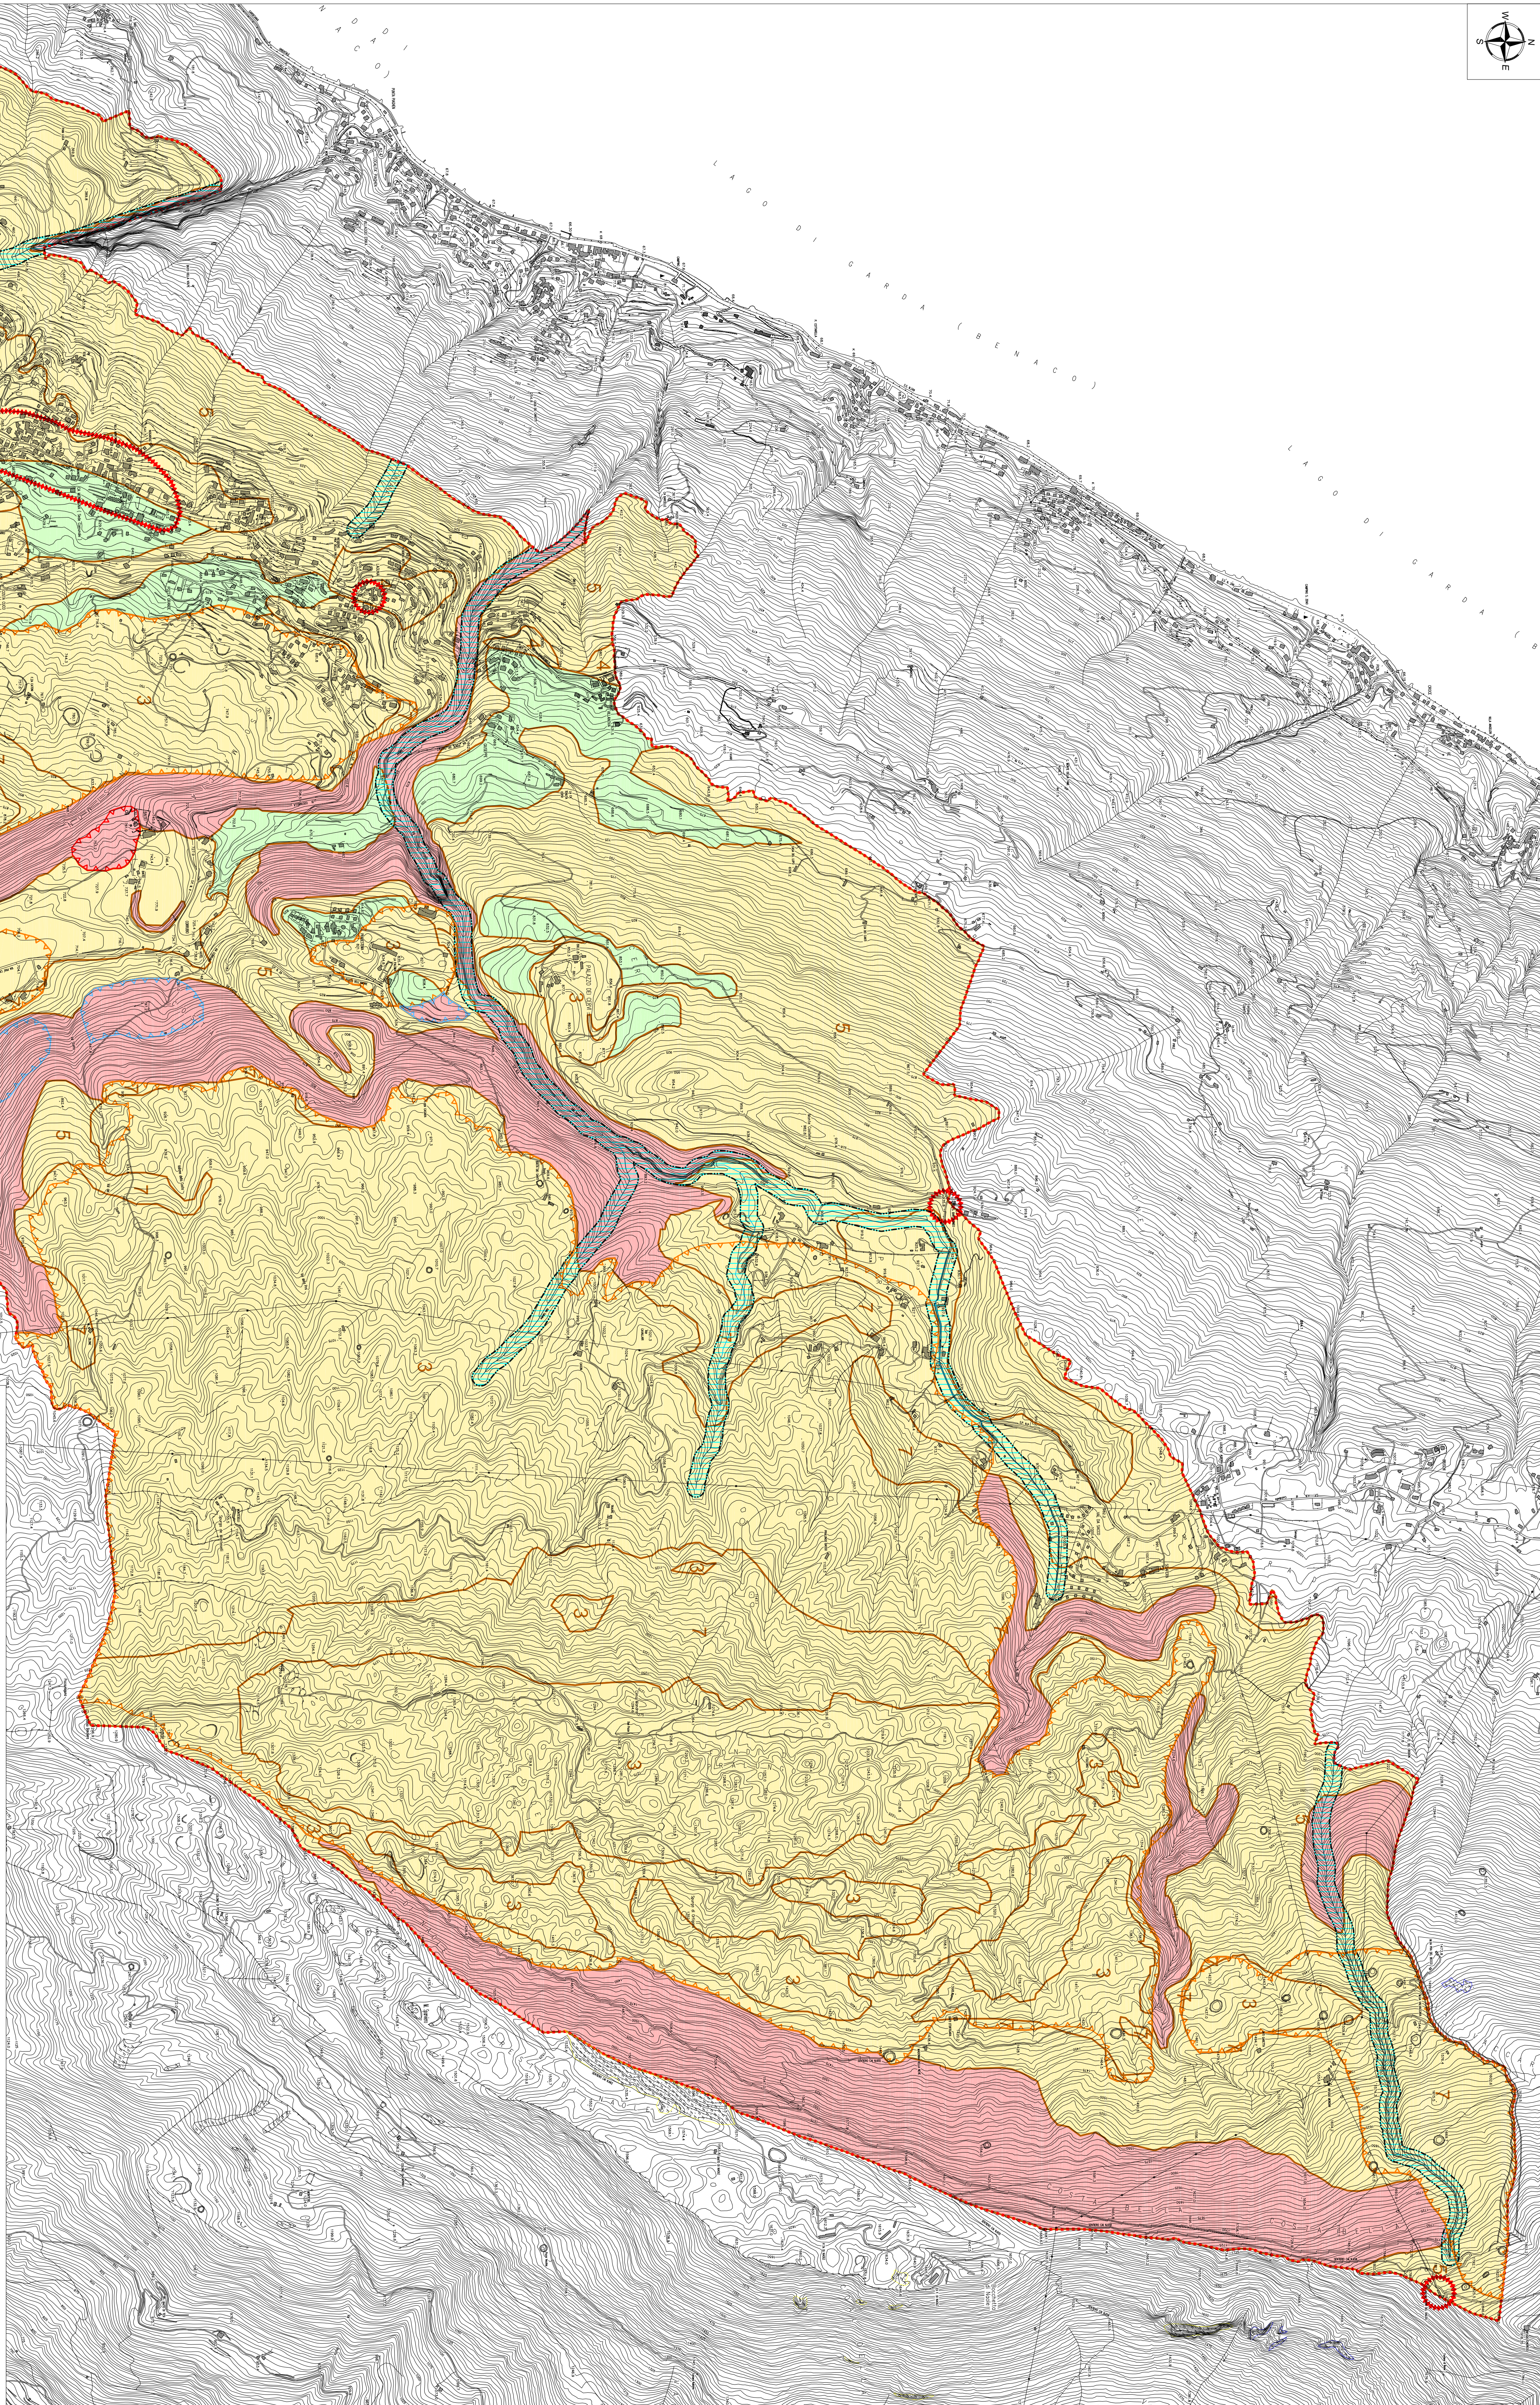


Zone omogenea in prospettiva sismica sc. 1/25.000

Arece stabili non suscettibili di amplificazione (non replicanti).

aree con pendenza maggiore di 25° e aree calatrizzate
amplificabili ed aree circostanti ad esse capaci di

Altre suscettibili di instabilità, ben più che il carico e altre
spionfamento carico

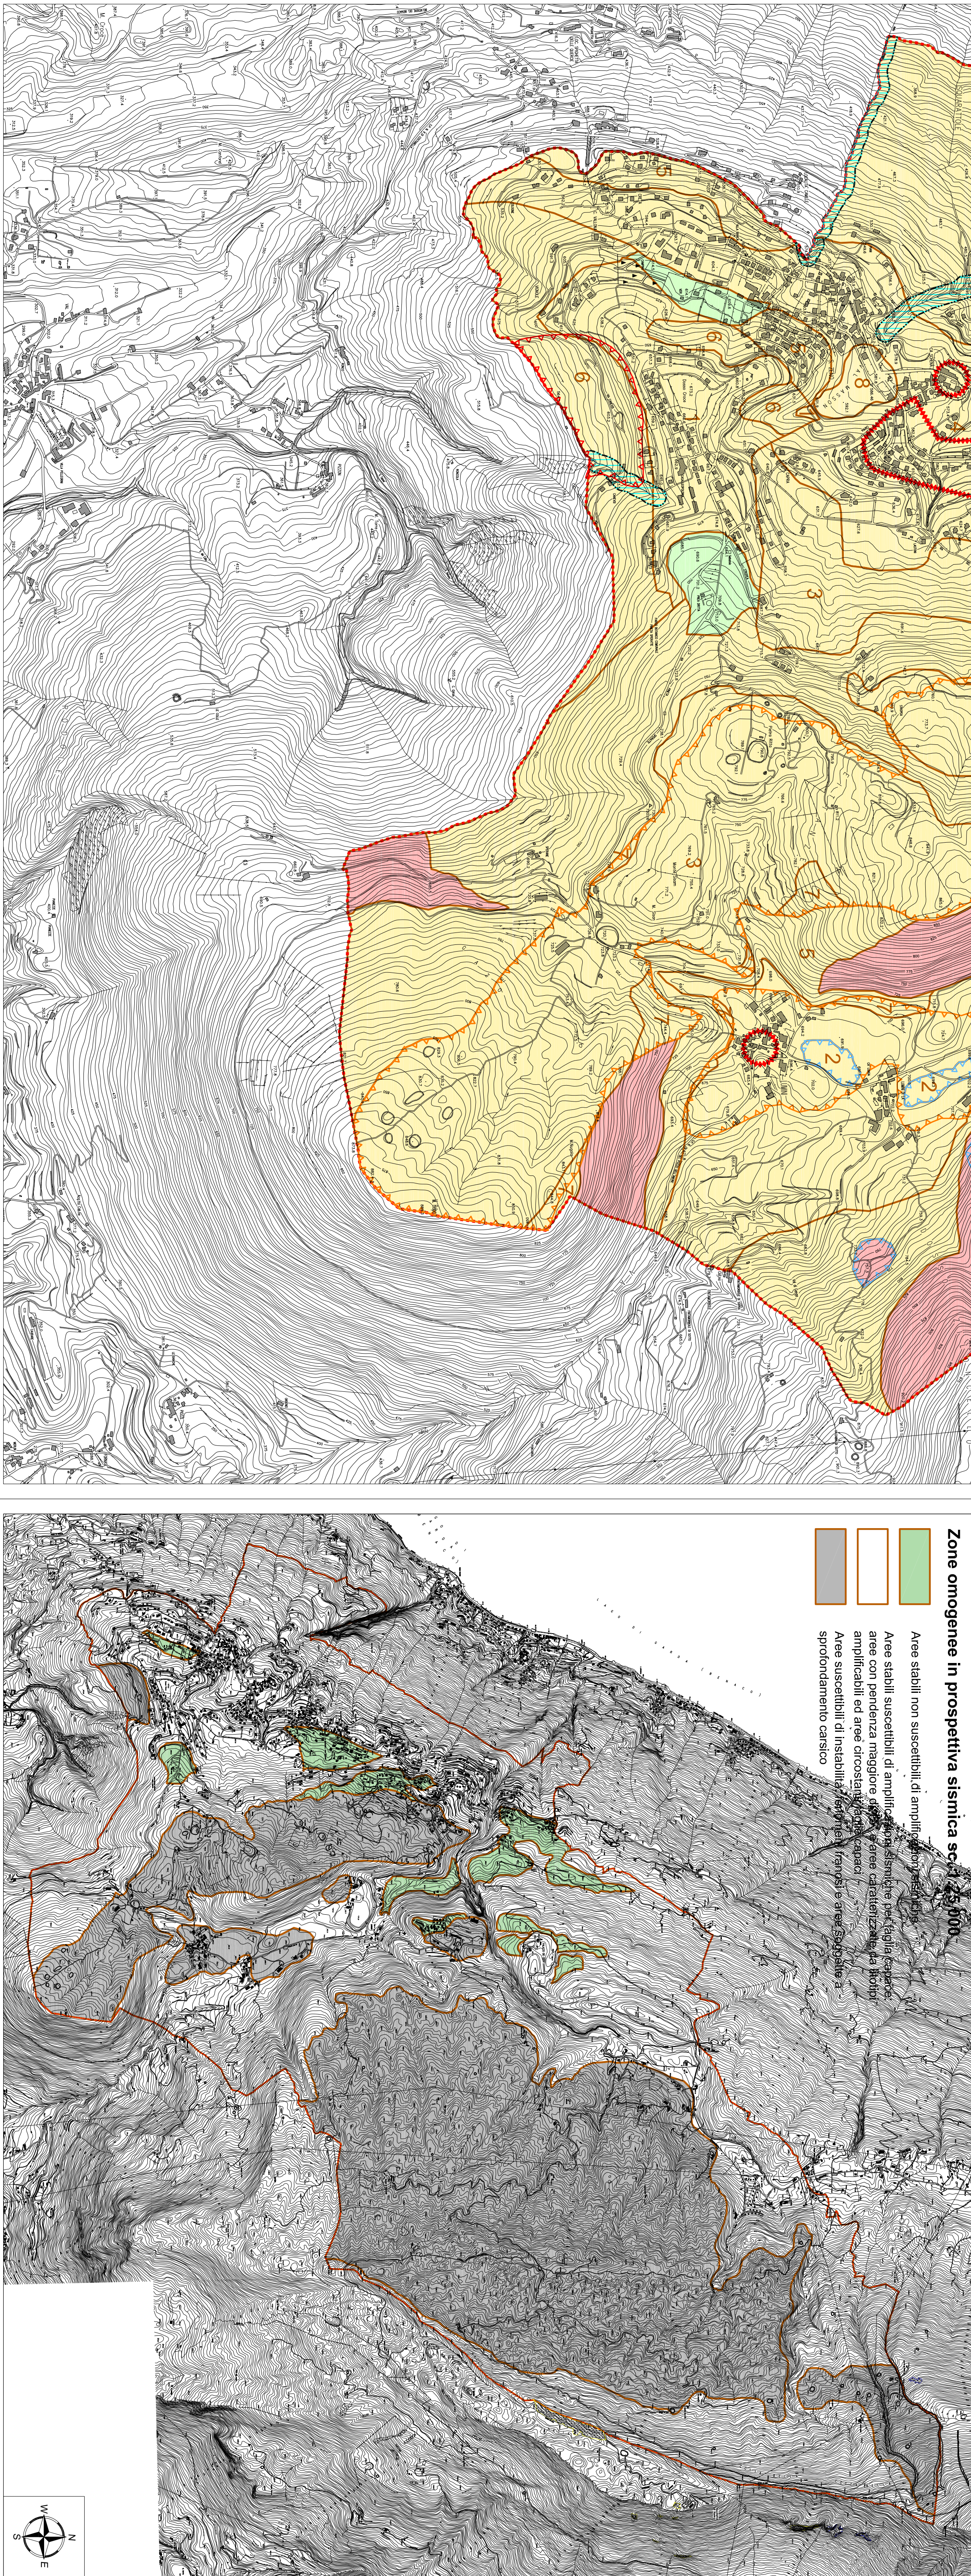

Zone omogenea in prospettiva sismica sc. 1/25.000

Arece stabili non suscettibili di amplificazione (non replicanti).

aree con pendenza maggiore di 25° e aree calatrizzate
amplificabili ed aree circostanti adiacenti capaci

Altre suscettibili di instabilità, ben più che il carico e altre
spionfamento carico

